

ARCHIEF

BESCHIKKING

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT

Milieuvergunning

Op 16 oktober 2003 is een aanvraag ontvangen van BAM NBM Rail BV voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de opslag van materieel en inkopen, het verhuren en in stand houden van materieel ten behoeve van bedrijfseenheden van BAM NBM Rail BV, gelegen Kilkade 39/53 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie L, nummer 2383.

Procedure

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de paragrafen 3.5.2 t/m 3.5.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

Op grond van artikel 4:5 juncto 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht is op 4 december 2003 om nadere gegevens verzocht. Deze gegevens zijn op 19 december 2003 ontvangen en hebben betrekking op het akoestisch rapport, metaalbewerking en de tekeningen. De aanvullingen en wijzigingen zijn bij de aanvraag gevoegd.

Overige regelgeving

Op de inrichting is het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten van de Wet milieugevaarlijke stoffen van toepassing (Stb. 1992.599). Onderhouds- en installatiewerkzaamheden aan koelinstallaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende installateurs die in het bezit zijn van een certificaat van de Stichting erkenningsregeling voor de uitoefening van het koeltechnisch installatiebedrijf (STEK) op grond van dit besluit.

Op de inrichting is het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer (Stb. 1990.197) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

Overwegingen

Algemeen

Bij de beslissing zijn richtlijnen betrokken welke gegevens en normen bevatten voor een nadere bepaling van hetgeen de bescherming van en het beperken van de gevolgen voor het milieu dient.

In de Wet milieubeheer en de daarop berustende bepalingen wordt:

- onder gevolgen voor het milieu mede verstaan gevolgen die verband houden met: het doelmatig omgaan met en verwijderen van (gevaarlijke) afvalstoffen, het lozen van afvalwater, het gebruik van de bodem, het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen, emissies naar de lucht, alsmede de gevolgen die het in werking zijn van de inrichting heeft voor de geluidbelasting naar de omgeving en de veiligheid;

- onder bescherming van het milieu mede verstaan de verbetering van het milieu door de zorg voor: het doelmatig omgaan en juiste ontdoening van (gevaarlijke) afvalstoffen en afvalwater, de bescherming van de bodem, een zuinig gebruik van energie, grond- en hulpstoffen, de zorg om emissies naar de lucht te beperken, alsmede de zorg om de geluidbelasting en de veiligheid in de omgeving als gevolg van het in werking zijn van de inrichting binnen aanvaardbare normen te houden.

Maatregelen

Om de gevolgen voor het milieu te beperken en de bescherming van het milieu zo optimaal mogelijk te waarborgen zijn maatregelen in de vergunning opgenomen. Deze maatregelen zijn met name gericht op de wijze van bedrijfsvoering en het gebruik van bedrijfs- en productiemiddelen.

Daarnaast zijn in de vergunning de volgende specifieke maatregelen opgenomen:

Afvalstoffen

Om een doelmatige omgang met (gevaarlijke) afvalstoffen te waarborgen zijn onder hoofdstuk P hieromtrent algemene regels gesteld. Met betrekking tot de opslag van gevaarlijke afvalstoffen is hoofdstuk P eveneens van toepassing.

In het kader van afvalpreventie zal zoveel mogelijk uitvoering moeten worden gegeven aan het voorkomen en terugdringen van het ontstaan van afvalstoffen. Onder hoofdstuk P zijn daartoe voorschriften in de vergunning opgenomen.

Afvalwater

Om een doelmatige afvoer van afvalwater te waarborgen zijn onder hoofdstuk Q hieromtrent specifieke regels gesteld.

Bodembescherming

Om de bodem zoveel mogelijk te beschermen zijn er onder hoofdstuk R voorschriften opgenomen. Deze voorschriften sluiten aan bij de inzichten welke zijn vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De voorschriften bestaan uit een algemeen deel en een aantal paragrafen inzake bodembeschermende voorzieningen, inspecties e.d., T₀-bodemonderzoek en beëindiging van activiteiten. Een aantal voorschriften schrijven specifiek bepaalde voorzieningen met eventuele termijnen voor waarbinnen die voorzieningen moeten zijn gerealiseerd.

Voor de vastlegging van de nulsituatie zijn de bodemonderzoeken met de volgende kenmerken gebruikt: TNI/JBE/0197/01 d.d. 13 maart 2001 en 2003-055 d.d.

28 mei 2003. Deze rapporten zijn opgesteld door NMB Milieu te Culemborg.

Bij beoordeling is gebleken dat deze onderzoeken niet kunnen volstaan als nulsituatie-onderzoek. Een aanvullend onderzoek dient te worden uitgevoerd.

In voorschrift R.10. is aangegeven op welke bodembedreigende activiteiten het aanvullend onderzoek betrekking heeft.

Energie

Het energiegebruik is getoetst aan de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (1999) van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken. Volgens deze circulaire dient speciale aandacht aan energiebesparingsmogelijkheden te worden geschonken als de omvang van het jaarlijkse elektriciteitsgebruik ten minste 50.000 kWh bedraagt of indien het aardgasgebruik ten minste 25.000 m³ bedraagt.

Het energiegebruik als gevolg van het in werking zijn van de inrichting bedraagt meer dan de hierboven genoemde grenswaarden. Op grond hiervan is door de aanvrager een analyse van het energiegebruik uitgevoerd. De analyse bevat geen inschatting van het energiebesparingspotentieel van de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het totale gebruik hebben. Op basis van de analyse is daardoor niet vast te stellen welke energiebesparingsmaatregelen redelijkerwijs getroffen zouden kunnen worden. Nader onderzoek naar dit besparingspotentieel achten wij derhalve wenselijk. Gelet op de relatief geringe omvang van het totale energiegebruik, zijn wij van oordeel dat een beperkt energiebesparingsonderzoek hiertoe het meest adequate instrument is.

Om die reden is voorschrift T.4. aan de vergunning verbonden.

Het in dit voorschrift genoemde onderzoek kan voor ons aanleiding vormen om te zijner tijd de vergunningvoorschriften aan te passen door concrete energiebesparingsmaatregelen voor te schrijven die volgens het goedgekeurde rapport inzake het beperkte energiebesparingsonderzoek redelijkerwijs haalbaar zijn.

Aandacht voor energiebesparing is eveneens relevant indien de inrichting is toegetreden tot een meerjarenafpraak, het Convenant Benchmarking heeft onderschreven of onder het doelgroepenbeleid valt. Deze omstandigheden doen zich hier niet voor.

Emissies naar de lucht

Stof

In de inrichting worden er las- en metaalbewerkingswerkzaamheden verricht waarbij er stoffen, las- en rookdampen vrijkomen. In de inrichting zijn voorzieningen getroffen, zoals beschreven in bijlage 1 onder hoofdstuk B van het verzoek om vergunning om deze stoffen zoveel mogelijk aan de bron af te zuigen en middels puntafzuiging naar buiten af te voeren. Ter beperking van de stofemissie naar de omgeving zijn diverse algemene voorschriften opgesteld. Hierbij is aangesloten bij voorschriften en bepalingen zoals deze zijn neergelegd in de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NeR) en het handboek milieumaatregelen Metaalelektro (zie verderop onder afspraken en convenants).

NeR

Gezien het geringe jaarverbruik van vluchtige organische stoffen (volgens paragraaf 2.4, van het verzoek om vergunning), zijn met betrekking tot de emissie en/of het gebruik van deze vluchtige organische stoffen geen voorschriften aan de vergunning verbonden waarin een verplichting is opgenomen om een onderzoek te doen naar het terugdringen van het gebruik van deze stoffen.

In de inrichting dient wel een oplosmiddelenboekhouding aanwezig te zijn.

Hierin moet worden vermeld hoeveel oplosmiddelen in een bepaald jaar binnen de inrichting aanwezig is.

Geluid

BAM NBM Rail is gelegen op het industrieterrein "DordtWest/ Groote Lint" te Dordrecht. Volgens het gestelde in de Wet geluidhinder ligt om dit terrein een geluidszone. Dientengevolge dient bij een vergunningprocedure in het kader van de Wet milieubeheer aandacht besteed te worden aan de geluiduitstraling van de inrichting in relatie tot deze zone.

Bij de vergunningaanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd van Sonus d.d. 2 oktober 2003, documentnummer 031343.1 alsmede de aanvulling d.d. 2 december 2003, documentnummer 031378.1. Blijkens het akoestisch onderzoek bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau maximaal 27 dB(A) etmaalwaarde op de zone. De geluidsbronnen van de modellering van het akoestisch onderzoek zijn ingevoegd in het meest recente zonebewakingsmodel van het industrieterrein. Vervolgens is een herberekening op de zone uitgevoerd. Uit de herberekening blijkt dat de geluidbelasting 26 dB(A) etmaalwaarde op de zone bedraagt. Waardoor dit verschil wordt veroorzaakt, is niet nader onderzocht, maar wordt vermoedelijk veroorzaakt door kleine verschillen in afscherming of reflectie-factoren. Gezien de geringe geluidbelasting op de zone wordt het bedrijf als akoestisch niet maatgevend beschouwd.

In het akoestisch onderzoek zijn referentiepunten opgenomen op 50 meter van de perceelsgrens op de Kilkade. Deze punten zijn overgenomen in het zonebewakingsmodel, tevens is één punt toegevoegd aan de noordzijde van het terrein, V3 BAM. De vergunningpunten zijn opgenomen in bijlage 1.

Uit de berekening is gebleken dat voldaan wordt aan de normering van 50 dB(A) met betrekking tot het $L_{A,T,LT}$ in de dagperiode op 50 meter van de grens van de inrichting (V1BAM en V2 BAM). Hiermee wordt tevens voldaan aan de geluidvoorschriften uit de vergunning van 1993.

Ter plaatse van de woningen bedraagt het maximaal geluidsdrumniveau 34 dB(A). Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de algemeen geldende normering van maximaal 70 dB(A) in de dag-, 65 dB(A) in de avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode.

In de vergunning uit 1993 zijn geluidgrenswaarden voor het maximaal geluidsdrumniveau uitsluitend opgenomen op 50 meter van de grens van de inrichting (V1 en V2). Uit de huidige berekeningen blijkt dat het maximaal geluidsdrumniveau hier maximaal 61 dB(A) bedraagt. Op het toegevoegd punt V3 bedraagt het maximaal geluidsdrumniveau 70 dB(A).

Veiligheid

In de inrichting worden gevaarlijke stoffen en gasflessen opgeslagen en gebruikt. Gevaarlijke stoffen dienen op een veilige manier te worden opgeslagen. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn hieromtrent diverse voorschriften in de vergunning opgenomen. De voorschriften zijn afgestemd op de betreffende CPR-richtlijnen.

Bij gebruik en opslag van gasflessen dienen bepaalde gebruiksregels en bepaalde keuringsnormen in acht te worden genomen. Gevaarlijke stoffen dienen op een veilige manier te worden opgeslagen. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn hieromtrent diverse voorschriften in de vergunning opgenomen.

Afspraken en convenants

Intentieverklaring metaalelectro industrie

Op 19 april 1995 hebben de FME, de Metaalunie, de CWM en de ministeries van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO), de Unie van Waterschappen een intentieverklaring afgesloten waarbij de concrete milieudoelstellingen voor de branche zijn vastgelegd in de integrale milieutaakstelling (IMT). Naar aanleiding daarvan is, voorzover daar in dit stadium uitvoering aan kan worden gegeven een aantal voorschriften aan deze vergunning verbonden gericht op het bewerken van metaal, in het bijzonder het gebruik van metaalbewerkingsvloeistoffen.

In relatie tot de integrale milieutaakstelling overwegen wij het volgende:

- * Van de metaalbewerkingsprocessen vindt met name het lassen op significante schaal plaats. De lasrook wordt via puntafzuiging naar de buitenlucht afgevoerd. Omdat het (totale) verbruik aan lasdraad beperkt is wordt geen nabehandeling (filtratie) van de lasrook voorgeschreven. Registratie van het lasdraadverbruik wordt wel noodzakelijk geacht.
- * Bij diverse machines wordt gebruik gemaakt van een koelmiddel. Ten aanzien van het gebruik van metaalbewerkingsvloeistoffen zijn diverse voorschriften opgenomen. Het gebruik van dit koelmiddel bij de machines wordt beschouwd als een bodembedreigende activiteit. De voorschriften zijn hierop afgestemd.
- * Bij het opstellen van de voorschriften is verder zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de voorschriften en bepalingen zoals deze zijn neergelegd in het werkboek milieumaatregelen Metaal- en elektrotechnische industrie.

Adviezen en bedenkingen

De Inspectie Milieuhygiëne zijn in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn geen schriftelijke bedenkingen ingediend.

Er is geen gebruik gemaakt om, conform artikel 3:25 van de Algemene wet bestuursrecht, van gedachten te wisselen over de ontwerpbeschikking.

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, kan worden verleend.

Besluiten:

Gelet op de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij, met betrekking tot de inrichting gelegen Kilkade 39/53 te Dordrecht, besloten:

1. de vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
2. dat de aanvraag, die als zodanig is gewaarmerkt, deel uitmaakt van de vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen.
3. dat degene die de inrichting drijft, dient te voldoen aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van deze beschikking.
4. een exemplaar van dit besluit te zenden aan:
 - a. BAM NBM Rail BV,
Kilkade 39/53, 35553 Dordrecht;
 - b. Dienst Stadsontwikkeling
Afdeling Bouwen en Wonen,
t.a.v. [REDACTED],
Postbus 360, 3300 AJ Dordrecht;
 - c. burgemeester en wethouders van Dordrecht,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht;
 - d. gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland,
Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage;
 - e. de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht;
 - f. Brandweer Dordrecht,
t.a.v. de [REDACTED],
Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.


Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd.

On- of min-vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld.

Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 426 44 26).

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT, namens dezen,
de directeur Milieudienst Zuid-Holland Zuid,



L.A.B. de Jong.

Besluitdatum en verzonden op: 19 maart 2004

Ter informatie wijzen wij op het volgende:

Eerder verleende vergunningen

De eerder verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer met betrekking tot deze inrichting komen, met het onherroepelijk worden van dit besluit, te vervallen.

Gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en andere afvalstoffen

Afgifte van gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen), afgewerkte oliën en andere afvalstoffen, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de Wet milieubeheer, mag alleen plaatsvinden aan een vergunninghouder (opslaan, verwerken, vernietigen), een persoon in het bezit van een ontheffing (inzamelactiviteiten voor het op of in de bodem brengen) of aan een in een ander land dan Nederland gevestigd persoon met wie is overeengekomen dat hij de stoffen daarheen brengt.

Ongewone voorvallen

Met betrekking tot het optreden bij ongewone voorvallen zijn aan de vergunning geen voorschriften verbonden. Hierop zijn de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer van toepassing. De strekking van de artikelen is dat in een voorkomend geval door degene die de inrichting drijft onmiddellijk de maatregelen moeten worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd om negatieve gevolgen van die gebeurtenis voor het milieu te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken en vervolgens ongedaan te maken. De gebeurtenis moet bovendien zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag worden gemeld.

Andere wetten enz.

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Actualiseren van de vergunning

Deze vergunning geldt tevens voor veranderingen van de inrichting of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met deze vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge deze vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. Een dergelijke verandering dient vóóraf overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer aan burgemeester en wethouders te worden gemeld. Met de verwezenlijking ervan wordt pas begonnen nadat het bevoegd gezag hiertoe een positieve verklaring heeft afgegeven. Voor het overige is het niet toegestaan de inrichting te veranderen of de werking daarvan te veranderen zonder een daartoe verleende vergunning.

Keuringen van drukvaten, toestellen en installaties onder druk

Daar waar in enig voorschrift verbonden aan deze vergunning wordt gesteld dat keuringen van drukvaten, toestellen en installaties, die op grond van de "Regels voor toestellen onder druk" van Stoomwezen BV (voorheen Dienst voor het Stoomwezen) als drukvat kunnen worden aangemerkt, moeten worden uitgevoerd door of namens Stoomwezen BV, dient gelezen te worden dat dit dient te geschieden door een door het bevoegd gezag erkend deskundige.

Rechtsopvolging

Van overdracht van het bedrijf door de vergunninghouder, aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag.

VOORSCHRIFTEN MET BEGRIPPEN EN BIJLAGEN

behorende bij besluit d.d. 19 maart 2004
inzake de inrichting gelegen:
Kilkade 39/53 te
Dordrecht.

INHOUDSOPGAVE**Blz.**

BEGRIPPEN	1
VOORSCHRIFTEN	8
A. DE WERKPLAATSEN (GMG EN KMG)	8
- Metaalbewerking	8
- Laswerkplaats	9
- Werkplaats met smeerkuil	10
- Testcabine brandstofmotoren	11
B. OPSLAGPLAATS VAN KLEIN MATERIEEL	11
C. OPSLAG- EN AFLEVERPLAATS VAN DIESEL	12
D. VERFWERKZAAMHEDEN	13
- Kwast- en rollermethode	13
E. OPLOSMIDDELENBOEKHOUDING	14
F. REINIGEN EN ONTVETTEN VAN MATERIEEL	14
- Reinigen en ontvetten m.b.v. een onderdelenreiniger	14
G. DE WASPLAATS VOOR HET REINIGEN VAN GROOT EN KLEIN MATERIEEL	15
- De hogedrukreiniger	16
H. LAAD- EN LOSPLAATS	16
I. GASSEN	17
- Algemeen	17
- Gebruik	17
- Open opslag- of opstelplaats	18
J. TRANSPORTMIDDELEN	20
- De dieselheftrucks	20
- Accu's van transportmiddelen	20
K. GEVAARLIJKE STOFFEN, OPSLAG IN EMBALLAGE	21
L. OPSLAG VAN VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE	22
M. COMPRESSOR	23
N. KOELEN EN VRIEZEN	24
O. VERWARMING AARDGAS	24

INHOUDSOPGAVE**Blz.**

P.	AFVALSTOFFEN	25
	- Algemeen	25
	- Gevaarlijke afvalstoffen	26
	- Registratie	26
	- Behandeling van afvalstoffen	27
Q.	AFVALWATER	27
	- Algemeen	27
	- Voorzieningen	28
	- Normen	29
R.	BODEM	29
	- Algemeen	29
	- Bodembeschermende voorzieningen	30
	- Inspecties, reparaties en registraties	30
	- T ₀ -bodemonderzoek	31
	- Beëindiging activiteiten	31
S.	BRANDVEILIGHEID	32
T.	ENERGIE	33
	- Beperkt energieonderzoek	33
U.	GELUID EN TRILLINGEN	34
V.	ALGEMEEN	34

BEGRIPPEN

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFGEWERKTE OLIE:

smeer- en systeemolie die, hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, tenzij:

- a. zich in die olie een gehalte aan polychloorbifenylen van meer dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180 bevindt, of
- b. zich in die olie een gehalte aan organische halogeenvverbindingen, berekend als chloor, bevindt van meer dan 1000 mg/kg, of
- c. het vlampunt van die olie lager is dan 55°C, of
- d. die olie die na het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, vermengd is met andere stoffen dan uitsluitend - al dan niet met water of sediment verontreinigde - lichte of zware stookolie, gasolie of dieselolie.

Geen afgewerkte olie zijn: afgewerkte boor-, snij-, slijp- en walsolie of emulsies daarvan.

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Daarbij wordt onder stoffen en preparaten datgene verstaan wat daaronder in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen wordt verstaan.

AFVALWATER:

alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:

afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen (Wm, art 1.1).

BEDRIJFSAFVALWATER:

Afvalwater dat niet afkomstig is uit particuliere huishoudens.

BEDRIJFSENERGIEPLAN:

een bedrijfsenergieplan is een uittreksel van het gedetailleerde en vertrouwelijke energiebesparingsplan en geeft een overzicht van maatregelen die het bedrijf denkt te gaan nemen om het energiegebruik zodanig terug te dringen dat wordt voldaan aan de doelstelling van de desbetreffende MJA.

BEDRIJFSRIOLERING:

voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of naar een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BEVOEGD GEZAG:

het College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht.

BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN:

de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.

BRL:

een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

CPR 15-1:

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton).

CPR 9-6:

Vloeibare aardolieproducten; buitenopslag van K3-producten in bovengrondse stalen tanks (tot 150 m³).

CPR:

een door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen uitgegeven richtlijn.

CUR / PBV-AANBEVELING 44:

Vloeistofdichtheid betonvloeren en -verhardingen, Stichting CUR, 1998.

EINDSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. Hierbij wordt het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grondwatermonsters in de relevant gebleken peilbuizen.

EMBALLAGE:

verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (L_{Aeq}):

het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielaawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981;

Het equivalente geluidsniveau wordt bepaald uit het immissieniveau (L_i), de meteocorrectie (C_m) en de bedrijfsduurcorrectie (C_b); de gevelcorrectie (C_g) en de toeslagen voor specifieke geluidsoorten (impuls, tonaal, muziek) zijn hierin niet verwerkt.

GASFLES:

een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen in het Europese afvalstoffenlijst (Eural).

GEVAARLIJKE STOFFEN:

stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) als zodanig worden aangemerkt.

GEVEL:

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak.

HERGEBRUIK:

het als product of als materiaal opnieuw gebruiken of het nuttig toepassen van een afvalstof.

INRICHTING:

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

IRRITERENDE STOFFEN:

niet-bijtende stoffen en preparaten die bij directe, langdurige of herhaalde aanraking met de huid of de slijmvliezen een ontsteking kunnen veroorzaken.

ISO:

een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.

KIWA:

KIWA N.V., instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg voor bouw-, water- en milieusector, gevestigd te Rijswijk.

LICHT ONTVLAMBARE STOFFEN:

stoffen die:

- bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie, in temperatuur kunnen stijgen en tenslotte kunnen ontbranden;
- in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kunnen worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien;
- in vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21°C hebben;
- in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar zijn, of
- bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen ("stoffen die in aanraking met water licht ontvlambare gassen ontwikkelen").

L_{max} :

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" "F".

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .

MJA:

een meerjarenafspraak (MJA) is een civielrechtelijke overeenkomst tussen overheid, bedrijfstakorganisaties en afzonderlijke bedrijven met betrekking tot een gekwantificeerde energiebesparing die gezamenlijk door de afzonderlijke bedrijven binnen een vastgestelde termijn moet worden bereikt.

NEN 1010:

Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

NEN 2559:

Draagbare blustoestellen, controle en onderhoud.

NEN 2920:

Eisen voor huishoudelijke en vergelijkbare installaties in midden- en kleinbedrijf van handel, horeca en nijverheid bedreven met handelsbutaan, handelspropan en butaan/propan (B/P)-mengsels.

NEN 3011:

Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).

NEN 3028:

Veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties.

NEN 3380:

Veiligheid van koelinstallaties.

NEN 5740:

Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.

NEN 6411:

Water - bepaling van de pH.

NEN 6426:

Water; bepaling van 40 elementen met behulp van atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma.

NEN 6672:

Afvalwater; gravimetrische bepaling van de concentratie aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten; directe extractie.

NEN 6675:

Water - bepaling van de concentratie aan minerale olie met behulp van infraroodspectrofotometrie.

NEN 7087:

Vetafscheiders en slibvangputten; type-indeling, eisen en beproevingsmethoden.

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN-EN:

een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NOVEM:

Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu BV.

Catharijnesingel 59

Postbus 8242

3503 RE UTRECHT

tel. (030) 239 34 93

fax. (030) 231 64 91;

voor informatie over NOVEM zie ook internet <<http://www.novem.nl>>.

NPR:

Nederlandse Praktijk Richtlijn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI).

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

ONBRANDBAAR:

het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

ONTVLAMBARE STOFFEN:

stoffen die in vloeibare toestand een vlampunt van ten minste 21°C en ten hoogste 55°C hebben.

OPENBAAR RIOOL:

voorziening van de inzameling en het transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.15 van de Wet milieubeheer.

OXIDERENDE STOFFEN:

stoffen die bij aanraking met andere stoffen, met name ontvlambare stoffen, sterk exotherm kunnen reageren.

RECYCLING:

het gebruiken van een product, stof of materiaal in een andere toepassing als waarvoor het oorspronkelijk bestemd was; bijvoorbeeld: kunststof bekertjes, oud papier (indien niet dezelfde kwaliteit kan worden gewaarborgd).

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:

toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

RIOLERING:

bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere - niet gemeentelijke - voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (bedrijfsriolering van derden).

SCHADELIJKE STOFFEN:

stoffen die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid gevaren van beperkte aard kunnen opleveren.

SPUITBUS:

een drukhouder met aftap- of verstuvingsinrichting die is bestemd voor éénmalig gebruik en die onder druk een, onder randnummer 2208(2) van het VLG genoemd, gas of gasmengsel dan wel een actieve stof met een gas of gasmengsels als drijfgas bevat.

STOOK- OF VERWARMINGINSTALLATIE:

Toestellen waarin aardgas, butaan, propaan of gasolie wordt verstookt en die dienen voor de verwarming van één of meer gebouwen. Het gaat hierbij om cv-ketels of luchtverwarmers, zuigermotoren in een warmtekrachtinstallatie en een veelheid van toestellen voor het behandelen van producten in industrie en nijverheid.

VLG:

reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

VOORBEWERKINGSRUIMTE:

ruimte of deel van een ruimte waar primers of andere vulmiddelen ten behoeve van de voorbereiding op het te spuiten oppervlak worden opgebracht.

WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG (WBDBO):

de tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke geen uitbreiding van brand naar andere ruimten mag plaatsvinden, bepaald volgens NEN 6068.

WMS:

Wet milieugevaarlijke stoffen.

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83.
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), afdeling Verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 02 56
telefax (015) 269 02 71.
Voor informatie over het NNI zie ook internet: <<http://www.nni.nl>>.
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA NV
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20.
Voor informatie over KIWA N.V zie ook internet: <<http://www.kiwa.nl>>.

VOORSCHRIFTEN

A. DE WERKPLAATSEN (GMG EN KMG)

Metaalbewerking

De werkzaamheden die vallen onder metaalbewerking zijn: boren, slijpen, plasmasnijden, schuren, zagen, knippen, persen, draaien en lassen)

1.

De vloer in de werkplaatsen moet minimaal tot op 1 m vanuit de machines waar metaal wordt bewerkt en waarbij als gevolg van het gebruik van metaalbewerkings-vloeistoffen bodemverontreiniging kan ontstaan, vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

Indien door de lengte van het te bewerken materiaal lekkage van metaalbewerkings-vloeistof buiten het bedoelde vloeistofdichte gedeelte kan plaatsvinden, moeten de afmetingen van dit gedeelte hierop worden aangepast.

Eventuele gemorste vloeistoffen moeten direct worden verwijderd.

2.

Doorvoeringen van kabels of leidingen door de vloer moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.

3.

Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaatsen naar buiten worden geschrobd of gespoten. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.

4.

Emissie naar de lucht als gevolg van het gebruik van metaalbewerkingsvloeistoffen moet worden voorkomen of zoveel als mogelijk worden beperkt. Hiertoe moeten de volgende maatregelen (al dan niet gecombineerd) worden genomen:

- de metaalbewerkingsmachines moeten adequaat worden afgeschermd, zodanig dat de vernevelde metaalbewerkingsvloeistof naar het opslagreservoir wordt teruggevoerd;
- een anti-nevel-additief moet aan de metaalbewerkingsvloeistof worden toegevoegd;
- koelen met perslucht.

5.

Het verlies van (metaal)bewerkingsvloeistoffen moet zoveel als mogelijk worden beperkt. Hiertoe moeten de volgende maatregelen (al dan niet gecombineerd) worden genomen:

- spaarzaam doseren van de (metaal)bewerkingsvloeistof;
- de (metaal)bewerkingsvloeistofstraal zodanig richten, dat onnodig spatten wordt voorkomen;
- de werkstukken, voordat ze worden opgeslagen, goed laten uitlekken in een lekbak met rooster.

6.

Het gebruik van (metaal)bewerkingsvloeistoffen dient zoveel als mogelijk te worden geoptimaliseerd door "good housekeeping":

- de machines dienen regelmatig te worden onderhouden, waarbij met name aandacht dient te worden besteed aan vloeistofleidingen, filters en smeeroliegebruik;
- er dienen verversingscriteria te zijn opgesteld;
- er dient een verversingsprocedure te zijn vastgelegd;
- de metaalbewerkingsvloeistoffen dienen te zijn opgeslagen bij een temperatuur waarbij bederf relatief laat optreedt.

De medewerkers dienen omtrent het onderhoud van machines, de verversingscriteria en de verversingsprocedure te zijn geïnstrueerd. Bij elke verspanende machine dient op een duidelijke plaats een instructieblad aanwezig te zijn.

7.

In plaats van de in de voorgaande voorschriften genoemde maatregelen mogen gelijkwaardige maatregelen worden genomen. De gelijkwaardigheid moet door de vergunninghouder worden aangetoond.

8.

Met (snij- en boor)olie vervuilde metaalkrullen en -spanen moeten worden bewaard in daarvoor bestemde vloeistofdichte vaten of bakken. De vaten of bakken moeten zijn geplaatst op een vloer die tot op 1 m vanuit deze vaten of bakken vloeistofdicht is uitgevoerd.

Laswerkplaats

9.

Er mag niet worden gelast met een verontreinigd lasoppervlak. Indien het lasoppervlak van het te lassen materiaal is verontreinigd, moet dit lasoppervlak vóór het lassen worden schoongemaakt.

10.

De lasdampen die vrijkomen tijdens het lassen moeten via puntafzuiging worden afgezogen en naar de buitenlucht worden afgevoerd. Afzuiging moet plaatsvinden via een ringleiding die naar de centrale afzuiginstallatie leidt zoals is beschreven in bijlage 1 onder hoofdstuk B van de aanvraag.

11.

De afzuiginstallatie moet zo dikwijls als dit voor de goede werking nodig is, doch ten minste eenmaal per jaar, op zijn goede werking worden gecontroleerd.

12.

De emissie van lasrook en de daarin aanwezige componenten moet worden verminderd door optimalisatie van procescondities en toevoegmateriaal:

- lassen met een rustige boog;
- lassen met een zo kort mogelijke boogafstand;
- toepassing van wisselstroom;
- toepassing van een pulserende stroom;
- gebruik van toevoegmateriaal met een lagere milieubelasting;
- gebruik van elektroden waarbij de zware metalen in de draad in plaats van in de mantel of vulling zijn opgenomen.

13.

Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage. Defecte laskabels moeten worden vervangen of worden gerepareerd.

14.

Binnen een straal van 10 meter van laswerkzaamheden (waarbij ongecontroleerde vonkvorming kan ontstaan), brand-, en snijwerkzaamheden, mogen zich geen licht ontvlambare (vloeistof)stoffen of brandgevaarlijke stoffen bevinden. Dit voorschrift is niet van toepassing op (meng/scherm)gasflessen welke voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn.

15.

Lasapparatuur mag niet "stand-by" staan of anderszins onnodig zijn ingeschakeld.

16.

De brander van de booglasapparatuur dient zo klein mogelijk te zijn.

17.

De vergunninghouder moet een registratie voeren van de (jaarlijkse) hoeveelheden gebruikte toevoegmaterialen (zoals las-elektrodes, lasdraad, e.d.). Deze registratie moet voor het bevoegd gezag ter inzage aanwezig zijn.

Werkplaats met smeerkuilen

18.

De vloer van de werkplaats moet vloeistofdicht zijn en van onbrandbaar en oliebestendig materiaal zijn vervaardigd. Doorvoeringen van kabels of leidingen door de vloer moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.

Toelichting:

Een vloeistofdichte vloer moet dicht zijn voor motorbrandstoffen en smeermiddelen.

Hieraan voldoen onder andere:

- *een in het werk gestorte betonvloer aangelegd overeenkomstig BRL 2362 door een hiervoor gecertificeerde ondernemer, of door een onderaannemer overeenkomstig BRL 2370, of;*
- *vloeistofdichte bestratingselementen in de vorm van betonklinkers, betontegels of bedrijfsvloerplaten die voldoen aan BRL 2316, waarbij de voegen zijn afgekit met een wegdekvogmassa die voldoet aan de BRL-K 781/BRL 2825. De aanleg van deze elementen moet plaatsvinden overeenkomstig BRL 2319 door een hiervoor gecertificeerde ondernemer, of;*
- *een asfaltverharding waarop een kunststofcoating is aangebracht, die resistent is voor aardolieproducten.*

19.

De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd. Eventuele schrobputten moeten zijn aangesloten op de bedrijfsriolering en moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer.

20.

Gedurende het verrichten van werkzaamheden aan het materieel dat boven een werk-/smeerkuil met een diepte van meer dan 0,6 m is geplaatst, moeten de dampen doeltreffend uit deze kuil worden afgezogen door een mechanische afzuiginrichting, bestaande uit langs de beide lange zijden van de werk-/smeerkuil nabij de vloer aangebrachte afzuigkanalen, waarin, gelijkmatig over de lengte van het kanaal verdeeld, afzuigopeningen aanwezig zijn.

Per uur moet ten minste 60 m³ lucht per m² kuiloppervlak worden afgezogen. De dampen moeten bovendaks worden afgevoerd zodanig dat geen nadelige gevolgen voor het milieu worden veroorzaakt. De ventilatormotor moet buiten de luchtstroom zijn geplaatst, dan wel van een explosieveilige constructie zijn.

21.

De verlichtingsarmaturen en schakelaars in de smeerkuilen, alsmede de in deze kuilen of daarbuiten aangebrachte wandcontactdozen, voor zover deze worden gebruikt bij werkzaamheden met verplaatsbare werktuigen of toestellen in de werk-/ smeerkuilen, mogen eerst dan worden ingeschakeld door een automatisch werkende schakelinstallatie als de afzuiginrichting in de werk-/smeerkuilen reeds gedurende ten minste een halve minuut in werking is.

22.

In de werk-/smeerkuilen waarboven het materieel wordt behandeld, moeten de verlichtingsarmaturen zijn uitgevoerd in een slagvaste constructie en met een beschermingsgraad van ten minste IP 44 overeenkomstig NEN 10529, of over de gehele lengte van de kuil zijn aangebracht achter schutglazen van slagvast materiaal met pakking.

In de werk-/smeerkuilen mogen zich geen smeltveiligheden bevinden.

Wandcontactdozen, schakelaars of andere elektrische toestellen, die in de werk-/ smeerkuilen zijn aangebracht, moeten zijn uitgevoerd met een beschermingsgraad van ten minste IP 44 overeenkomstig NEN 10529.

Testcabine brandstofmotoren

23.

Het testen van verbrandingsmotoren mag uitsluitend plaatsvinden in de testcabine en op de manier zoals is aangegeven in de hoofdstuk B van bijlage 1 van de aanvraag. Bij het testen van verbrandingsmotoren moeten de uitlaatgassen op doelmatige wijze op de buitenlucht worden afgevoerd door middel van een op de uitlaat van de verbrandingsmotor bevestigde slang van doelmatig materiaal.

Indien een uitlaatgas-afzuigventilator wordt toegepast moet de slang op de zuigzijde van deze ventilator zijn aangesloten. Deze afzuigventilator moet de uitlaatgassen door een uitsluitend voor dit doel bestemde leiding van doelmatig en onbrandbaar materiaal afvoeren tot ten minste 1 m boven de hoogste daklijn van het pand.

De situering van de uitmonding (van zowel de slang als van de leiding) moet bovendien zodanig zijn gekozen, dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zodat stankhinder buiten de inrichting niet plaatsvindt.

B. OPSLAGPLAATS VAN KLEIN MATERIEEL

1.

De vloer van de loods voor de opslag van klein materieel (handbediende machines) moet vloeistofkerend zijn en van onbrandbaar en oliebestendig materiaal zijn vervaardigd. Doorvoeringen van kabels of leidingen door de vloer moeten vloeistofkerend zijn afgewerkt.

2.

Het aftappen van brandstoffen van het klein materieel moet plaatsvinden onder een doelmatige vloeistofdichte lekbak.

C. OPSLAG- EN AFLEVERPLAATS VAN DIESEL

1.

Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten zijn uitgevoerd, geïnstalleerd, in gebruik zijn, geïnspecteerd, gecontroleerd, gekeurd, beproefd, beoordeeld, onderhouden, gerepareerd en buiten gebruik gesteld overeenkomstig de paragrafen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 van CPR 9-6, van welke paragrafen de artikelen 4.1.2.2 - 4.1.2.5, 4.2.9 - 4.2.10 en 4.2.14 zijn uitgezonderd.

2.

Daar waar in CPR 9-6 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden overgelegd, moeten mede zijn begrepen andere door de Raad voor de Accreditatie erkende certificerings-instellingen.

3.

De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan en moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat deze het gewicht van de tank met de inhoud kan dragen.

4.

Op plaatsen waar kans op verzakking van de tank bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht.

5.

De afleverplaats voor diesel moet in de buitenlucht zijn opgesteld.

6.

De afleverplaats moet zijn opgesteld op een afstand van ten minste 4 meter van een afwateringssysteem (kolk, lijnafwatering e.d.) of een andere laaggelegen ruimte. Deze afstand geldt niet ten opzichte van afwateringssystemen die zijn aangesloten op een olie-afscheider.

7.

Bij het afleveren van diesel aan eigen materieel mag niet worden gerookt of open vuur aanwezig zijn.

Op of nabij de afleverplaats moet met betrekking tot dit verbod een veiligheidsteken overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

8.

Bij het afleveren van diesel mogen de motoren van de heftrucks niet in werking zijn. Op of nabij de afleverplaats moet met betrekking tot dit verbod een bord duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

D. VERFWERKZAAMHEDEN

Kwast- en rollermethode

1.
Verfwerkzaamheden mogen alleen plaatsvinden middels de kwast- of rollermethode.
2.
Gemorste verf of oplosmiddelen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten op de werkplaats waar werkzaamheden worden verricht met verf voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.
3.
In de werkplaats waar werkzaamheden worden verricht met verf mag tijdens werkzaamheden met verf, oplos-, en verdunningsmiddelen, binnen 10 meter geen vuur aanwezig zijn, mag niet worden gerookt, mag geen open licht worden gebruikt en mogen geen vonkgevaarlijke werkzaamheden zoals elektrisch of autogeen lassen of snijden, of vonkverspreidende slijp- en schuurwerkzaamheden worden verricht. Op daartoe geschiktste plaatsen moeten, met betrekking tot dit verbod, pictogrammen overeenkomstig het NEN 3011 zijn aangebracht.
4.
De werkplaats waar werkzaamheden worden verricht met verf moet schoon worden gehouden.
5.
Na het beëindigen van de werkzaamheden moeten oplos- of verdunningsmiddelen en gemakkelijk brandbare of explosieve verfsoorten in de CPR 15-1 opslagcontainer worden geborgen zoals beschreven in paragraaf 2.4 van de aanvraag.
6.
In de werkplaats waar werkzaamheden worden verricht met verf mag geen grotere hoeveelheid verf en oplos- of verdunningsmiddelen aanwezig zijn dan binnen 1 werkdag in deze ruimte verwerkt kan worden.
7.
Lege emballage moet ten minste dagelijks worden verwijderd uit de werkplaats waar werkzaamheden worden verricht met verven en oplos- of verdunningsmiddelen.
8.
De werkplaats waar werkzaamheden worden verricht met verf moet zodanig geventileerd zijn dat, ter voorkoming van brand- of explosiegevaar, voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij kleinschalige verf- en/of andere werkzaamheden af te voeren.

Toelichting:

Voor de bepaling van de netto doorlaat van ventilatieopeningen (in m²) kan als regel 1/3000 deel van het vloeroppervlak van de te ventileren ruimte worden gehanteerd. Een werkplaats die, geheel of gedeeltelijk meer dan 0,5 m onder het maaiveld is gelegen of waar goede natuurlijke ventilatie niet mogelijk is, moet op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van een mechanisch afzuigsysteem van voldoende capaciteit. Ten aanzien van de capaciteit van het ventilatiesysteem kan in de regel worden uitgegaan van 4 m³ per uur per m² vloeroppervlak.

9.

Alle met verf en oplos- of verdunningsmiddelen vervuilde afvalstoffen (lappen, poetsdoeken, afplakpapier enz.) alsmede verfresten moeten zijn opgeslagen in gesloten metalen afvalbakken of vaten en moeten worden behandeld als gevaarlijke afvalstoffen.

E. OPLOSMIDDELENBOEKHOUDING

Er dient binnen de inrichting een oplosmiddelenboekhouding aanwezig te zijn.

Uit deze boekhouding dient te blijken:

- hoeveel oplosmiddelen zijn ingekocht;
- in welke mate de oplosmiddelenvoorraad is toe- of afgenomen;
- hoeveel oplosmiddel is afgevoerd als afvalstof;
- hoeveel oplosmiddel naar de buitenlucht is geëmitteerd.

Deze gegevens dienen van elk kalenderjaar te zijn geregistreerd en dienen jaarlijks in april aan het bevoegd gezag te worden gezonden.

De oplosmiddelenboekhouding dient op een centrale plaats binnen de inrichting te worden bewaard.

F. REINIGEN EN ONTVETTEN VAN MATERIEEL

Reinigen en ontvetten m.b.v. een onderdelenreiniger

1.

Het gebruik van reinigings- en ontvettingsmiddelen dient zo veel mogelijk te worden teruggedrongen. Hiertoe dienen ten minste de volgende maatregelen te zijn getroffen:

- het te reinigen oppervlak dient zo schoon mogelijk te worden aangeleverd;
- werkstukken dienen zo veel mogelijk plaatselijk te worden gereinigd;
- werkstukken dienen niet intensiever te worden gereinigd dan strikt noodzakelijk.

2.

De onderdelenreiniger (nr. 17, zoals is aangegeven in hoofdstuk 3.2 van de aanvraag) dient gesloten te zijn, behoudens tijdens het in- en uitnemen van materieel en met uitzondering van openingen benodigd voor afzuiging.

3.

Het reinigingsmiddel in de onderdelenreiniger genoemd in voorschrift F.2. dient lang mogelijk te worden gebruikt en hergebruikt.

4.

Afgewerkte reinigingsmiddelen afkomstig van de onderdelenreiniger dienen gescheiden te worden bewaard. De afgewerkte reinigingsmiddelen dienen te worden afgevoerd als gevaarlijk afval.

5.

Er mag geen lozing van afgewerkte reinigingsmiddelen naar het oppervlaktewater, de bodem en het gemeentelijk riool plaatsvinden.

G. DE WASPLAATS VOOR HET REINIGEN VAN GROOT EN KLEIN MATERIEEL

*Onder groot materieel wordt verstaan de werktreinen, kranen en containers.
Onder klein materieel wordt verstaan handbediende machines.*

1.

Het reinigen met stoom of water onder verhoogde druk moet plaatsvinden op de wasplaats zoals is aangegeven in bijlage 1, onder C van de aanvraag.

2.

Te reinigen materieel moet zijn ontdaan van lading. Alvorens met het nat-reinigen wordt begonnen moeten de eventueel in het materieel aanwezige ladingresten worden verwijderd (bijvoorbeeld door vegen). Dit veegvuil moet op ordelijke en nette wijze worden bewaard en afgevoerd.

3.

De afmetingen van de wasplaats moeten zodanig zijn gekozen dat de te reinigen containers geheel binnen het oppervlak van deze wasplaats vallen.

4.

De locatie van een wasplaats moet zodanig zijn afgeschermd dan wel zodanig op het terrein van de inrichting zijn gelegen, dat tijdens reinigingswerkzaamheden aan containers geen waternevel buiten de inrichting kan komen. Het spatschermd genoemd in bijlage 1, onder C, moet aanwezig zijn.

5.

De wasplaats moet bestaan uit een constructie die bestand moet zijn tegen beschadiging door containers of andere fysieke negatieve invloeden. De wasplaats moet zijn vervaardigd van materiaal dat bestand is tegen de inwerking van het vervuilde waswater. De vloer van de wasplaats moet vloestofdicht zijn en afwaterend zijn gelegd naar de afvoerput. De afvoerput moet vloestofdicht zijn, vloestof dicht aansluiten op de vloer en vloestofdicht aansluiten op de riolering.

6.

Oliën, vetten, modder of verontreinigd water mogen niet over de rand van de vloer van de wasplaats worden geschrobd of gespoten.

7.

Er moeten voorzieningen zijn getroffen om te voorkomen dat (afval)water van de wasplaats op het omringende terreingedeelte kan komen of dat regenwater van het omringende terreingedeelte op de wasplaats kan komen.

De hogedrukreiniger

8.

Vloeibare brandstof voor een hogedrukreiniger moet zijn opgeslagen in een tank, die constructief deel uitmaakt van de hogedrukreiniger. De brandstoftank mag geen grotere inhoud hebben dan 50 liter, moet van een doelmatige constructie zijn en zodanig zijn afgeschermd, dat de inhoud onder normale omstandigheden geen hogere temperatuur kan krijgen dan 40°C.

9.

Een branderinstallatie voor vloeibare brandstof van een hogedrukreiniger moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele regelbereik een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen. Als vloeibare brandstof mag slechts gasolie, dieselolie of petroleum worden gebruikt.

10.

Een brandstoftank van een hogedrukreiniger mag voor ten hoogste 95% zijn gevuld.

H. LAAD- EN LOSPLAATS

1.

Reguliere laad- en losactiviteiten mogen alleen plaatsvinden op de daartoe speciaal ingerichte laad- en losplaatsen.

2.

De laad- en de losplaatsen moeten:

- a. duidelijk zijn gemarkeerd of duidelijk door borden zijn aangegeven;
- b. goed bereikbaar zijn;
- c. zodanig zijn uitgevoerd dat het veilige laden en lossen wordt gewaarborgd.

3.

Op de laad- en de losplaatsen mogen geen motorvoertuigen aanwezig zijn anders dan voor het laden en het lossen van materieel.

I. GASSEN

Algemeen

1.
Binnen de inrichting mogen maximaal 4.750 liter aan gasen in de gasflessenberging aanwezig zijn, waarvan de hoeveelheid aan brandbare gasen en zuurstof in totaal niet meer dan 4.450 liter mag bedragen.
2.
Gasflessen en toebehoren - tot en met de hoofddrukregelaar - moeten zijn goedgekeurd door het Stoomwezen B.V. of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige.
3.
Gasflessen waarvan de goedkeuring door het Stoomwezen B.V. of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.
4.
Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de benaming volgens het VLG op de gasfles is aangebracht.
5.
Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan het Stoomwezen B.V. of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige.
6.
Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT", respectievelijk "LEK".
Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden.
7.
Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen als voor gevulde gasflessen.

Gebruik

8.
Gasflessen moeten ten minste 2 m van vuur en van brandgevaarlijke stoffen verwijderd worden gehouden.

9.

Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen.

10.

Van een gasfles die in gebruik is moet de sleutel voor het openen en sluiten op de afsluiter aanwezig zijn.

11.

Van een gasfles die niet in gebruik is moet de afsluiter zijn gesloten.

12.

Bij een acetyleendisousfles die in gebruik is moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een inhoud van tenminste 6 kg bluspoeder.

Open opslag- of opstelplaats

13.

De open opslag- of opstelplaats van gasflessen moet plaatsvinden op de locatie (nr. C), zoals is aangegeven op de tekening D100-03300, behorende bij de aanvraag.

14.

De open opslag- of opstelplaats moet zijn gelegen op ten minste 0 meter van de erfscheiding en 3 meter van een gebouw dat tot de inrichting behoort.

15.

Op de erfscheiding moet een wand aanwezig zijn met een hoogte van ten minste 2 meter die is vervaardigd van onbrandbaar materiaal met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten. De wand moet aan weerszijden van de open opslag- of opstelplaats een lengte hebben van ten minste 2 meter, horizontaal gemeten vanaf de open opslag- of opstelplaats.

16.

Het terrein moet binnen de in voorschrift I.14. genoemde afstanden vrij worden gehouden van materialen. Eventuele begroeiing op het terrein moet kort worden gehouden.

17.

Op de opslag- of opstelplaats en binnen een eventueel rond de opslag- of opstelplaats geplaatst hekwerk mogen geen andere ontvlambare of brandbare stoffen worden bewaard. Tevens mogen hier geen gasflessen worden geopend. Alleen die werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het behandelen van de gasflessen zijn toegestaan (bijv. verplaatsen).

18.

In en binnen een afstand van 7,5 meter van een opslag- of opstelplaats mag geen open vuur of apparatuur aanwezig zijn met een oppervlaktetemperatuur hoger dan 423 K (150 °C) of van meer dan 20 graden onder de zelfontbrandingstemperatuur van één der aanwezige gassen. Tevens mogen geen verwarmingstoestellen aanwezig zijn om ontoelaatbare opwarming van de gasflessen te voorkomen. Binnen genoemde afstanden mogen tevens geen brandbare vloeistoffen en brandbare producten worden opgeslagen.

19.

De open opslag- of opstelplaats, waar gasflessen aanwezig zijn met acetyleen en propaan, moet zijn gelegen op ten minste:

- 5 meter van kelderopeningen, putten en straatkolken;
- 7,5 meter van aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die zijn gelegen op minder dan 1,5 meter boven het maaiveld;
- 15 meter van aanzuigopeningen van ventilatiesystemen gelegen op minder dan 1,5 meter boven het maaiveld.

20.

In de open opslag- of opstelplaats mogen uitsluitend gasflessen aanwezig zijn.

21.

De vloer van een open opslag- of opstelplaats mag niet lager zijn gelegen dan het omringende maaiveld.

22.

De vloer van een open opslag- of opstelplaats, en doorvoeringen van leidingen en dergelijke in de vloer moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat onder de vloer geen gas kan doordringen. Er mag zich geen gas in een riolering kunnen verzamelen. Leidingdoorvoeringen door scheidingswanden moeten zodanig zijn uitgevoerd dat wordt voorkomen dat zich gas in een eventuele spouw kan ophopen.

23.

In een opslagplaats mogen geen afsluiters van gasflessen worden geopend.

24.

In en binnen een afstand van 2 m van een open opslag- of opstelplaats mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Aan de buitenzijde van de opslag- of opstelplaats moeten op daartoe geschikte plaatsen met betrekking tot dit verbod een pictogram overeenkomstig NEN 3011 zijn aangebracht. Tevens moet, wanneer het een opslagplaats betreft, met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht: "OPENEN VAN AFSLUITERS VAN GASFLESSEN VERBODEN".

25.

Nabij een open opslag- of opstelplaats moet een poederblusser aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg blusstof.

26.

Het stapelen van gasflessen is niet toegestaan.

De vaste stand of de vaste ligging van de gasflessen moet zijn verzekerd.

27.

De vloer van een open opslag- of opstelplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.

28.

Een open opslag- of opstelplaats moet zodanig zijn ingericht dat een natuurlijke ventilatie altijd is gewaarborgd.

29.

In een open opslag- of opstelplaats moet tussen gasflessen met brandbare gassen en die met overige gassen (behalve inerte gassen) een scheidingswand van onbrandbaar materiaal aanwezig zijn of moet een afstand van ten minste 0,5 m zijn aangehouden.

30.

Een eventueel dak boven de open opslag- of opstelplaats moet van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd en zodanig zijn uitgevoerd dat eventueel vrijgekomen gassen zich daaronder niet kunnen ophopen.

31.

Afsluiters in vaste leidingen moeten goed bereikbaar zijn en aangebracht:

- a. direct voor of na binnenkomst van de leiding in een gebouw;
- b. aan het einde van elke aftakking van een vaste leiding naar een gebruikstoestel;
- c. in de leiding op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met een inert gas.

J. TRANSPORTMIDDELEN

De dieselheftrucks

1.

De verbrandingsmotor van de heftrucks moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn.

2.

Het bijvullen van de brandstofreservoir van de heftrucks mag uitsluitend in de buitenlucht plaatsvinden.

3.

Buiten werktijd moeten de heftrucks worden gestald op een vaste plaats binnen de inrichting.

Accu's van transportmiddelen

4.

De opstelplaats van een op te laden accu moet zodanig geventileerd worden, dat tijdens het laden de lucht in de ruimte ten minste in voldoende mate wordt verversd.

5.

De luchtaanvoeropeningen moeten zo laag mogelijk in de ruimte zijn aangebracht, doch ten minste 30 cm en ten hoogste 1,0 m boven maaiveld.

6.

De luchtafvoeropeningen moeten zo hoog mogelijk in de ruimte zijn aangebracht, doch ten minste 2,0 m boven maaiveld.

7.

Onderdelen van elektrische installaties in een acculaadruimte mogen geen vonkende delen bevatten en moeten overigens van een zodanige constructie zijn dat ze onder alle omstandigheden geen aanleiding tot ontploffing kunnen geven.

8.

Het aan- en afkoppelen van de aansluitdraden van accu's mag slechts geschieden als de stroom is uitgeschakeld.

9.

Tijdens het laden van accu's mag binnen 2 m afstand van de opstelplaats van de accu's niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op de daartoe geschikte plaatsen moeten met betrekking tot dit verbod pictogrammen overeenkomstig NEN 3011 zijn aangebracht.

10.

Een acculader moet zijn geaard.

11.

Een acculader en accu's moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

12.

De ruimte waarin accu's van elektrische transportmiddelen worden geladen moet voldoen aan NEN 1010.

K. GEVAARLIJKE STOFFEN, OPSLAG IN EMBALLAGE

1.

Binnen de inrichting mogen niet meer dan totaal 4.000 liter aan lijmen, oplosmiddelen, verven en overige stoffen worden opgeslagen.

2.

De opslag van de in K.1. genoemde stoffen moet plaatsvinden in de CPR 15-1 opslagcontainer (M) en de chemocontainer (A) zoals is aangegeven in de tekening D100-03300 van de aanvraag.

3.

De opslag- en chemocontainer genoemd in voorschrift K.1. moet zijn uitgevoerd en geïnstalleerd overeenkomstig hoofdstuk 9 en de paragrafen 9.1, 9.2 en 9.3 van CPR 15-1 voor zover de voorschriften betrekking hebben op een opslaggebouw.

4.

Emballage mag niet worden gestapeld tenzij deze emballage geschikt is voor stapelen of hiertoe voorzieningen zijn aangebracht.

5.

Lege, niet gereinigde emballage moet worden opgeslagen als volle.

6.

Gevaarlijke stoffen moeten worden bewaard in dichte en voldoende sterke verpakking. De verpakking moet geschikt zijn voor de desbetreffende stof.

7.

Binnen de inrichting moet de verpakking van gevaarlijke stoffen zijn geëtiketteerd overeenkomstig de bepalingen van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1987, nr 516) dan wel op een andere wijze zijn voorzien van een duidelijk opschrift waaruit de stofnaam blijkt en op grond waarvan de WMS-categorie van de stof is vast te stellen.

8.

De deur van de kasten moeten, behoudens tijdens het onmiddellijk inbrengen of uitnemen van stoffen zijn gesloten, tenzij deze deur een voorziening heeft die bij een temperatuur van ten hoogste 50°C de deur loslaat en deze onmiddellijk automatisch sluit.

9.

In een opslagvoorziening en binnen 2 m afstand daarvan mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn.

Op de deur van een opslagvoorziening moet met betrekking tot dit verbod een veiligheidsteken overeenkomstig NEN 3011 ("ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN") duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

10.

Met elkaar reagerende gevaarlijke stoffen waarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen vrijkomen of gevaarlijke situaties als explosies, rondspattende gevaarlijke stoffen of excessieve warmte-ontwikkeling kunnen ontstaan, moeten van elkaar gescheiden worden opgeslagen.

L. OPSLAG VAN VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE

1.

Binnen de inrichting mogen niet meer dan 1.600 liter motorolie en 1.600 liter hydraulische olie zijn opgeslagen.

2.

De vloeistoffen genoemd in voorschrift L.1. moeten worden bewaard in goed gesloten emballage.

3.

Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.

4.

De emballage moet zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.

5.

Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

6.

Indien emballage lekt, moet de lekkage direct worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende emballage onmiddellijk worden overgebracht in niet-lekkende emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht in een overmaats vat.

7.

Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij de opslagplaats van vloeistoffen in emballage voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld. De opgenomen gemorste vloeistof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde gesloten en vloeistofdichte emballage van doelmatig en onbrandbaar materiaal.

M. COMPRESSOR

1.

Het drukvat van een compressor moet geschikt zijn voor de druk en temperatuur, waaronder het in werking zal worden gebracht, alsmede voor de stoffen waarmee het in aanraking komt.

2.

Van de toe te passen appendages moet zijn aangetoond dat ze geschikt zijn voor de maximale bedrijfsdruk. De appendages moeten zijn gecontroleerd op goede werking.

3.

Het drukvat moet voldoen aan het gestelde in het "Besluit drukvaten van eenvoudige vorm" d.d. 24 augustus 1992. Daartoe moet het drukvat door de fabrikant zijn voorzien van het in het Besluit genoemde E.G.-merkteken.

4.

Het drukvat moet op betrouwbare ondersteuningën zijn opgesteld en indien verschuiven of kantelen van het toestel is te duchten, voldoende zijn vastgezet. Het drukvat moet zodanig zijn opgesteld, dat het aan alle zijden bereikbaar is.

N. KOELEN EN VRIEZEN

1.

De koelinstallaties moeten, voor zover hierna niet anders is vermeld, zijn uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig NEN 3380.

2.

De koelinstallaties moeten altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.

3.

De koelruimten met bijbehorende koelleiding moet zodanig zijn opgesteld of thermisch zijn geïsoleerd, dat geen condensvorming in niet tot de inrichting behorende ruimten kan optreden.

4.

De condensaatafvoer van de koelinstallaties moeten zijn aangesloten op de riolering.

5.

Het condensaat van de koelinstallaties moeten zodanig worden opgevangen en afgevoerd, dat dit geen overlast buiten de inrichting veroorzaakt.

O. VERWARMING AARDGAS

1.

De gasinstallaties moeten voldoen aan de Model Aansluitvoorwaarden Gas.

2.

De ruimte waarin de gasdrukregel- en meetinstallaties zijn opgesteld moeten voldoen aan de "Richtlijnen voor de opstelling van gasmeters tot een nominaal meetvermogen van 500 m³/h en een toevoerdruk tot 0,2 bar, alsmede gasdrukregel- en meetinstallaties tot een nominaal meetvermogen van 10 m³/h en een toevoerdruk tot 8 bar" uitgegeven door EnergieNed.

3.

Stook- en verwarmingstoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke verbranding plaatsvindt.

4.

De stookruimten moeten voldoen aan NEN 3028.

5.

Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan worden gereinigd. Tevens moeten voorzieningen zijn getroffen dat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen dat daardoor de goede werking van het verbrandingsgasafvoersysteem kan worden verstoord.

6.

Aan de stook- of verwarmingsinstallatie en het verbrandingsgasafvoersysteem moet ten minste eenmaal per jaar onderhoud worden verricht.

Op een stook- of verwarmingsinstallatie met een nominale belasting van 130 kW op bovenwaarde of hoger, moet bij ingebruikname en vervolgens ten minste éénmaal per twee jaar een beoordeling worden uitgevoerd op noodzakelijke afstelling en onderhoud teneinde een optimale verbranding te laten plaatsvinden. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moeten geschieden door:

- een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerde rechtspersoon, of
- een andere rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.

P. AFVALSTOFFEN

Algemeen

1.

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden.

2.

Afvalstoffen, zoals papierresten en huishoudelijk afval, moeten worden opgeslagen in een gesloten container.

3.

Er dient naar gestreefd te worden het ontstaan van afval binnen de inrichting, tot een minimum te beperken.

4.

Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.

5.

Afvalstoffen mogen niet in de bodem worden gebracht of terechtkomen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.

6.

Afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

7.

De afvalstromen van de inrichting moeten gescheiden worden in:

- ferro- en nonferro metalen (oa. oud ijzer);
- vervuilde metaalkrullen- en/of spanen;
- bouw- en sloopafval;
- papierafval;
- huishoudelijk afval;

- overig bedrijfsafval;
- afgewerkte olie;
- afval afkomstig van de olie/water/slib afscheider;
- gevaarlijk afval (KGA).

Deze materialen dienen gescheiden te worden opgeslagen en afgevoerd.

8.

Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden tot hergebruik van afval en afvalreductie, onder andere bij:

- de aanschaf van produktiemachines en -apparaten;
- het toepassen en de keuze van grond- en hulpstoffen;
- de keuze van het eindprodukt;
- de verpakking van producten en grondstoffen (emballage);
- de wijze van bedrijfsvoering en;
- de opzet en/of het wijzigen van processen.

Gevaarlijke afvalstoffen

9.

Binnen de inrichting mogen ten hoogste 1.500 liter afgewerkte olie in emballage zijn opgeslagen zoals is aangegeven in de tekening D100-03300 (nr. G) van de aanvraag.

10.

De opslag van afgewerkte olie moet plaatsvinden conform de voorschriften L.2. tot en met L.7.

11.

Binnen de inrichting mogen maximaal 3.000 kg aan klein gevaarlijk afval zijn opgeslagen in de container zoals is aangegeven in paragraaf 7.3 van de aanvraag.

12.

De container genoemd in voorschrift P.11. moet zijn opgeslagen en gesitueerd conform voorschrift K.3.

Registratie

13.

Binnen de inrichting moet een afvalstoffenboekhouding worden bijgehouden. Hiervan moet jaarlijks voor 1 april een overzicht worden opgesteld dat voor het bevoegd gezag ter inzage aanwezig moet zijn.

In dit overzicht moet voor afvalstromen zijn vermeld welke hoeveelheid afvalstof in dat jaar is afgevoerd met vermelding van bestemming.

- vrijgekomen per bron;
- hergebruikt op andere wijze (indien van toepassing);
- afgevoerd met vermelding van bestemming;
- opgeslagen per 31 december.

De categorie-indeling moet overeenkomen met de indeling die door het landelijk meldpunt afvalstoffen wordt gehanteerd.

14.

De geregistreerde gegevens dienen minimaal 3 jaar te worden bewaard. De gegevens dienen te allen tijde beschikbaar te zijn voor inzage door daartoe aangewezen controlerende ambtenaren.

Toelichting: Vaak zal een dergelijk voorschrift eenmalig aan de vergunning worden verbonden t.b.v. meerdere registratieverplichtingen.

Behandeling van afvalstoffen

15.

Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainers moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.

16.

Behoudens op de daartoe bestemde op de tekening aangegeven plaatsen buiten de inrichting, mogen buiten de inrichting geen containers zijn geplaatst.

Q. AFVALWATER

Algemeen

1.

Het gehele afvalwatersysteem dient van deugdelijke constructie te zijn, moet steeds in goede staat van onderhoud verkeren, regelmatig en zo vaak als nodig is worden gereinigd.

2.

Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij dit openbaar riool of zuiveringstechnische werk behorende apparatuur.
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

Toelichting:

Het is derhalve verboden op de riolering afvalstoffen te lozen:

- met een temperatuur van meer dan 30 graden Celcius;
- met een zuurgraad, uitgedrukt in waterstofionenexponent (pH) lager dan 6,5 of hoger dan 10, gemeten in enig steekmonster;
- niet in water opgeloste zuren en basen;
- met een sulfaatconcentratie, hoger dan 300 mg per liter, gemeten in enig steekmonster;
- die verstopping of beschadiging van de riolering of daarmee verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- die brand- of explosiegevaar kunnen veroorzaken.

3.

Het is verboden op een regenwaterriool ander afvalwater te lozen dan niet-verontreinigd hemelwater.

4.

Hemelwater dat afkomstig is van daken en niet ten gevolge van de bedrijfsvoering verontreinigd hemelwater dat afkomstig is van terreinen die horen bij de inrichting, mogen niet worden geloosd op het openbaar riool voor de afvoer van vuilwater.

Voorzieningen

5.

Het bedrijfsafvalwater, zijnde het afvalwater afkomstig van de wasplaats en het verontreinigd hemelwater afkomstig van de afleverplaats voor diesel, moet voordat het wordt geloosd in de openbare riolering een olie-/benzineafscheider en slibvangput van voldoende capaciteit doorlopen.

6.

De slibvangput en olie-/benzineafscheider moeten worden gedimensioneerd en geplaatst overeenkomstig NEN 7087 en de daarbij behorende bijlage.

7.

De slibvangput en olie-/benzineafscheider moeten zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is worden schoongemaakt.

8.

Door een slibvangput en olie-/benzineafscheider mogen geen sanitair afvalwater worden geleid.

9.

Het afvalwater, dat wordt geloosd, moet onderzocht kunnen worden. Daarom moet er in de afloop van de olie-/benzineafscheider en slibvangput voordat vermenging met andere (afval)waterstromen plaatsvindt een bemonsteringsvoorziening zijn aangebracht, die goedgekeurd is door de milieudienst Zuid-Holland Zuid.

De bemonsteringsvoorziening moet geschikt zijn voor het nemen van steekmonsters.

10.

De voorzieningen, die in voorschrift O.9 worden genoemd, moeten te allen tijde goed toegankelijk zijn, geïnspecteerd kunnen worden en in een zodanige staat van onderhoud zijn dat de goede werking wordt gegarandeerd. Een slibvangput en een olie-/benzineafscheider moeten na het schoonmaken worden gevuld met schoon water en moeten altijd goed toegankelijk zijn. Van het schoonmaken van een slibvangput en een olie-afscheider moet een logboek worden bijgehouden.

Normen

11.

Het te lozen bedrijfsafvalwater mag, gemeten ter plaatse van de bemonsteringsvoorziening, genoemd in voorschrift O.9, de volgende normen niet overschrijden:

Stofconcentratie in enig steekmonster	(in mg/l)
extraheerbare gehalogeneerde organische verbindingen (EOX) totaal	0,1
onopgeloste bestanddelen	50,0
zware metalen afzonderlijk ***)	1,0
olie- en vetachtige bestanddelen	50,0
minerale olie	20,0

De opgegeven concentraties mogen niet door verdunning worden bereikt.

***) concentraties zink, koper, chroom en lood afzonderlijk.

De concentraties moeten als volgt worden bepaald:

chroom	NEN 6426
koper	NEN 6426
lood	NEN 6426
nikkel	NEN 6426
zink	NEN 6426
EOX	NEN 6676
minerale olie	NEN 6675
onopgeloste bestanddelen	NEN 6484 of NEN 6621
olie- en vetachtige bestanddelen	NEN 6671 of NEN 6672

R. BODEM

Algemeen

1.

Potentiele bodembedreigende activiteiten in de inrichting, zoals het gebruik van de wasplaats en de smeerkuilen, het opslaan van vloeistoffen in emballage en tanks, de afleverplaats voor dieselolie, de opslag van gevaarlijke stoffen, de olie-/benzineafscheider en de vloeren in de werkplaatsen waar machines staan die gebruik maken van metaalbewerkingsvloeistof, mogen uitsluitend plaatsvinden onder een adequaat bodembeschermingsniveau als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

De beoordeling van activiteiten en het bodembeschermingsniveau dient te geschieden aan de hand van het Beslismodel Bodembescherming Bedrijfsterreinen (BBB) van de NRB.

2.

Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

Toelichting: Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd.

3.

Een riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater of verontreinigd hemelwater, moet, gerekend naar de stand der techniek als bedoeld in de NRB, vloeistofdicht zijn en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloeistof)stoffen.

Bodembeschermende voorzieningen

4.

De reeds aanwezige vloeistofdichte voorzieningen, te weten de vloer van de werkplaatsen waar machines staan die gebruik maken van metaalbewerkingsvloeistof, de smeerkuilen, de vloer van de wasplaats, de afleverplaats van dieselolie en de olie-/benzineafscheider dienen binnen een termijn van 6 maanden na het in werking treden van deze beschikking, op het functioneren als vloeistofdichte bodembeschermende voorziening, welke voldoet aan de stand der techniek, aan de hand van CUR/PBV-Aanbeveling 44 ('-breed'), tweede herziene uitgave, te worden gekeurd door een onafhankelijk en door het bevoegd gezag erkend deskundige. De resultaten van deze keuringen dienen binnen 1 maand na afloop van de keuring aan het bevoegd gezag te worden overlegd.

5.

Indien een vloer, verharding of bedrijfsriolering na inspectie niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt, moeten de door de inspecteur in het inspectierapport geadviseerde herstelmaatregelen binnen de eveneens in het rapport aangegeven termijn worden uitgevoerd. Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden moet opnieuw een inspectie overeenkomstig de CUR/PBV-aanbeveling 44 worden uitgevoerd.

6.

Bij goedkeuring moet door de deskundige inspecteur een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening zijn afgegeven. De keuringstermijn moet door de deskundige inspecteur zijn vastgesteld.

Voor het verstrijken van de keuringstermijn die is opgenomen in de PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen moet de betreffende vloeistofdichte vloer, verharding of bedrijfsriolering opnieuw worden geïnspecteerd overeenkomstig de CUR/PBV-aanbeveling

Inspecties, reparaties en registraties

7.

Er dient een onderhouds- en/of inspectieprogramma te worden opgesteld, afgestemd op de gekozen voorzieningen en bedrijfsactiviteiten en gebaseerd op hetgeen in de NRB is opgenomen ten aanzien van onderhoud en inspectie van bodembeschermende voorzieningen. Het onderhouds- en/of inspectieprogramma moet op aanvraag van het bevoegd gezag worden overlegd.

Resultaten van de inspecties moeten minimaal drie jaar worden bewaard.

8.

Indien gebreken aan een bodembeschermende voorziening worden geconstateerd, dan moet deze voorziening worden gerepareerd. Daarbij dient de CUR/PBV-Aanbeveling voor het betreffende materiaal in acht te worden genomen.

Indien de betreffende voorziening wordt gerepareerd onder toepassing van een KIWA/PBV beoordelingsrichtlijn kan worden volstaan met het, op aanvraag van het bevoegd gezag, overleggen van het uitgereikte certificaat. In alle andere gevallen dient de bodembeschermende voorziening opnieuw overeenkomstig het gestelde in voorschrift R.4. te worden beoordeeld.

9.

Elke reparatie dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden doch uiterlijk binnen 1 jaar nadat de keuring heeft plaatsgevonden, afhankelijk van de ernst van het geconstateerde gebrek.

T₀-bodemonderzoek

10.

Binnen 4 maanden na het van kracht worden van deze beschikking dient grond en grondwater ter plaatse van de afleverplaats van dieselolie, de opslag van vloeistoffen in emballage, de opslag van gevaarlijke stoffen, de wasplaats en de olie-/benzineafscheider te zijn onderzocht.

11.

Het in het voorgaande voorschrift bedoelde onderzoek moet ten minste voldoen aan de eisen van NEN 5740, 'Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek'.

12.

Uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de uitvoering van een nulsituatiebodem-onderzoek moet een onderzoeksopzet ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden gezonden. Omtrent het aantal en de plaats van de peilbuizen, de toe te passen analysemethode en de te bepalen parameters kunnen door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld.

13.

De resultaten van een bodemonderzoek als bedoeld in voorschrift R.10. dienen binnen een maand na uitvoering te worden overgelegd aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

Beëindiging activiteiten

14.

Indien de bedrijfsactiviteiten in de inrichting in hun geheel worden beëindigd, danwel een of meer activiteiten waarvoor de nulsituatie is vastgelegd, worden beëindigd dient het onderzoek uit voorschrift R.1. geheel dan wel gedeeltelijk te worden herhaald.

De resultaten van dit onderzoek dienen binnen twee maanden na beëindiging van de activiteit(en) aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

15.

Indien uit de resultaten van het Teind-onderzoek blijkt dat er een toename is van de concentraties aan verontreinigende stoffen dan moet in overleg met het bevoegd gezag een onderzoek worden uitgevoerd naar de oorzaak van de toename van concentraties.

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek moet het volgende worden uitgevoerd:

- Zodanige maatregelen worden genomen om verdere verontreiniging te voorkomen, verspreiding van de verontreiniging te beperken en de ontstane verontreiniging ongedaan te maken.
- Aan het bevoegd gezag gegevens worden verstrekt over de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging en de wijze van saneren.
- Eventuele tanks of andere objecten (zoals bijvoorbeeld kabels, leidingen en buizen), die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen.

S. BRANDVEILIGHEID

1.

De in de aanvraag en de daarbij overlegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn.

2.

Blusmiddelen moeten voor een ieder zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

3.

Brandblusmiddelen, waaronder slaghaspels moeten ieder kalenderjaar door een daartoe door het bevoegd gezag aanvaarde deskundige op een deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 plaatsvinden.

4.

Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.

5.

In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.

6.

Een leiding voor de aanvoer van bluswater moet tegen bevriezen zijn beschermd.

T. ENERGIE

1.

Er dient gestreefd te worden naar een zo laag mogelijk energieverbruik binnen de inrichting.

2.

Bij de aanschaf van energieverbruikers (verwarmingstoestellen, verlichting, machines, apparaten, transportmiddelen en dergelijke), de wijze van bedrijfsvoering, de opzet en/of het wijzigen van processen etc., dient met energiebesparing rekening te worden gehouden.

3.

Het jaarlijkse energiegebruik van de inrichting moet worden geregistreerd. Deze registratie betreft alle ingekochte energiedragers en mag bestaan uit de energienota's.

Deze gegevens moeten ten minste drie jaren worden bewaard en op een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond.

Beperkt energieonderzoek

4.

Binnen 1 jaar na het in werking treden van de beschikking moeten de resultaten van een beperkt energiebesparingsonderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn gezonden. Het onderzoek heeft ten minste betrekking op de (kantoor)gebouwen binnen de inrichting.

De resultaten van het onderzoek moeten worden vastgelegd in een rapport dat ten minste de volgende gegevens bevat:

- een beschrijving van de inrichting;
- een beschrijving van de energiehuishouding: een overzicht van de energiebalans van de totale inrichting en het energiegebruik van individuele installaties en (deel)processen, waarbij ten minste 90% van het totale energiegebruik moet zijn gedekt;
- een inschatting van het energiebesparingspotentieel van de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het totale gebruik hebben; onder energiebesparingspotentieel wordt hierbij verstaan: de gangbare energiebesparende voorzieningen voor het betreffende onderdeel, die het bedrijf nog niet heeft getroffen;
- een overzicht van energiebesparende maatregelen die in (een gedeelte van) het bedrijf zijn of worden getroffen en die bijdragen aan een zodanig zuinig gebruik van energie als redelijkerwijs mogelijk is.

U. GELUID EN TRILLINGEN

1.

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluiddrukkniveau (L_{Amax} gemeten in de meterstand fast), geldt dat de niveaus op de in tabel 1 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan in die tabel opgenomen waarden. De vergunningpunten zijn weergegeven in bijlage 1 bij onderhavige voorschriften.

Tabel 1

Immissiepunt	$L_{Ar,LT}$ in dB(A)			$L_{A,max}$ in dB(A)
	dag 07.00 - 19.00 uur	avond 19.00 - 23.00 uur	nacht 23.00 - 07.00 uur	
V1 BAM	49	40	40	61
V2 BAM	45	37	37	61
V3 BAM	56	38	38	70

2.

Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

3.

De machines en toestellen moeten zodanig zijn opgesteld, dat zich buiten de inrichting geen hinderlijke trillingen kunnen voortplanten.

V. ALGEMEEN

1.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

2.

De bedrijfsvoering dient te voldoen aan de regels van goodhousekeeping.

3.

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

4.

De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

5.

In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 3 maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

6.

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelinginstallaties of rook- en verbrandingsgassen, ten aanzien waarvan geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.

7.

Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden ter bescherming van het milieu.

8.

Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren.

9.

In de inrichting wordt in een milieulogboek een registratie van gegevens van de relevante milieu-effecten bijgehouden. Aan het bevoegd gezag wordt op verzoek inzage in deze stukken gegeven.

10.


Het milieulogboek bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- jaarlijkse overzicht afvalstoffenboekhouding;
- de registraties alsmede de analyse en verklaring van afwijkingen in energie en waterverbruik;
- de resultaten van het bodem- en grondwateronderzoek;
- keuringen brandblusmiddelen en -installaties;
- de resultaten van geluidmetingen (akoestische onderzoeken),
- afgiftebewijzen van gevaarlijke afvalstoffen en/of bedrijfsafvalstoffen;
- logboek onderhoud slibvangput en olieafscheider;
- eventuele onderhoudscontracten (bijvoorbeeld voor c.v. installatie en zuiveringstechnische voorzieningen);
- certificaten of bewijzen van vloeistofdichtheid van voorzieningen;
- KIWA of andere certificaten van voorzieningen en/of installaties;
- inspectie-/monitorings- en/of onderhoudsprogramma's van voorzieningen en installaties;
- veiligheid: overzicht van opgetreden milieu-incidenten en getroffen maatregelen.

11.

Van voorgenomen activiteiten waarbij beïnvloeding van de omgeving aannemelijk is, moet vooraf, melding geschieden aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht. Het toezichthoudend personeel dient hieromtrent geïnstrueerd te zijn.

De vergunninghouder dient maatregelen te nemen om de eventuele gevolgen te beperken, respectievelijk op te heffen. Aanwijzingen en opdrachten in verband hiermede gegeven door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid moeten worden opgevolgd.

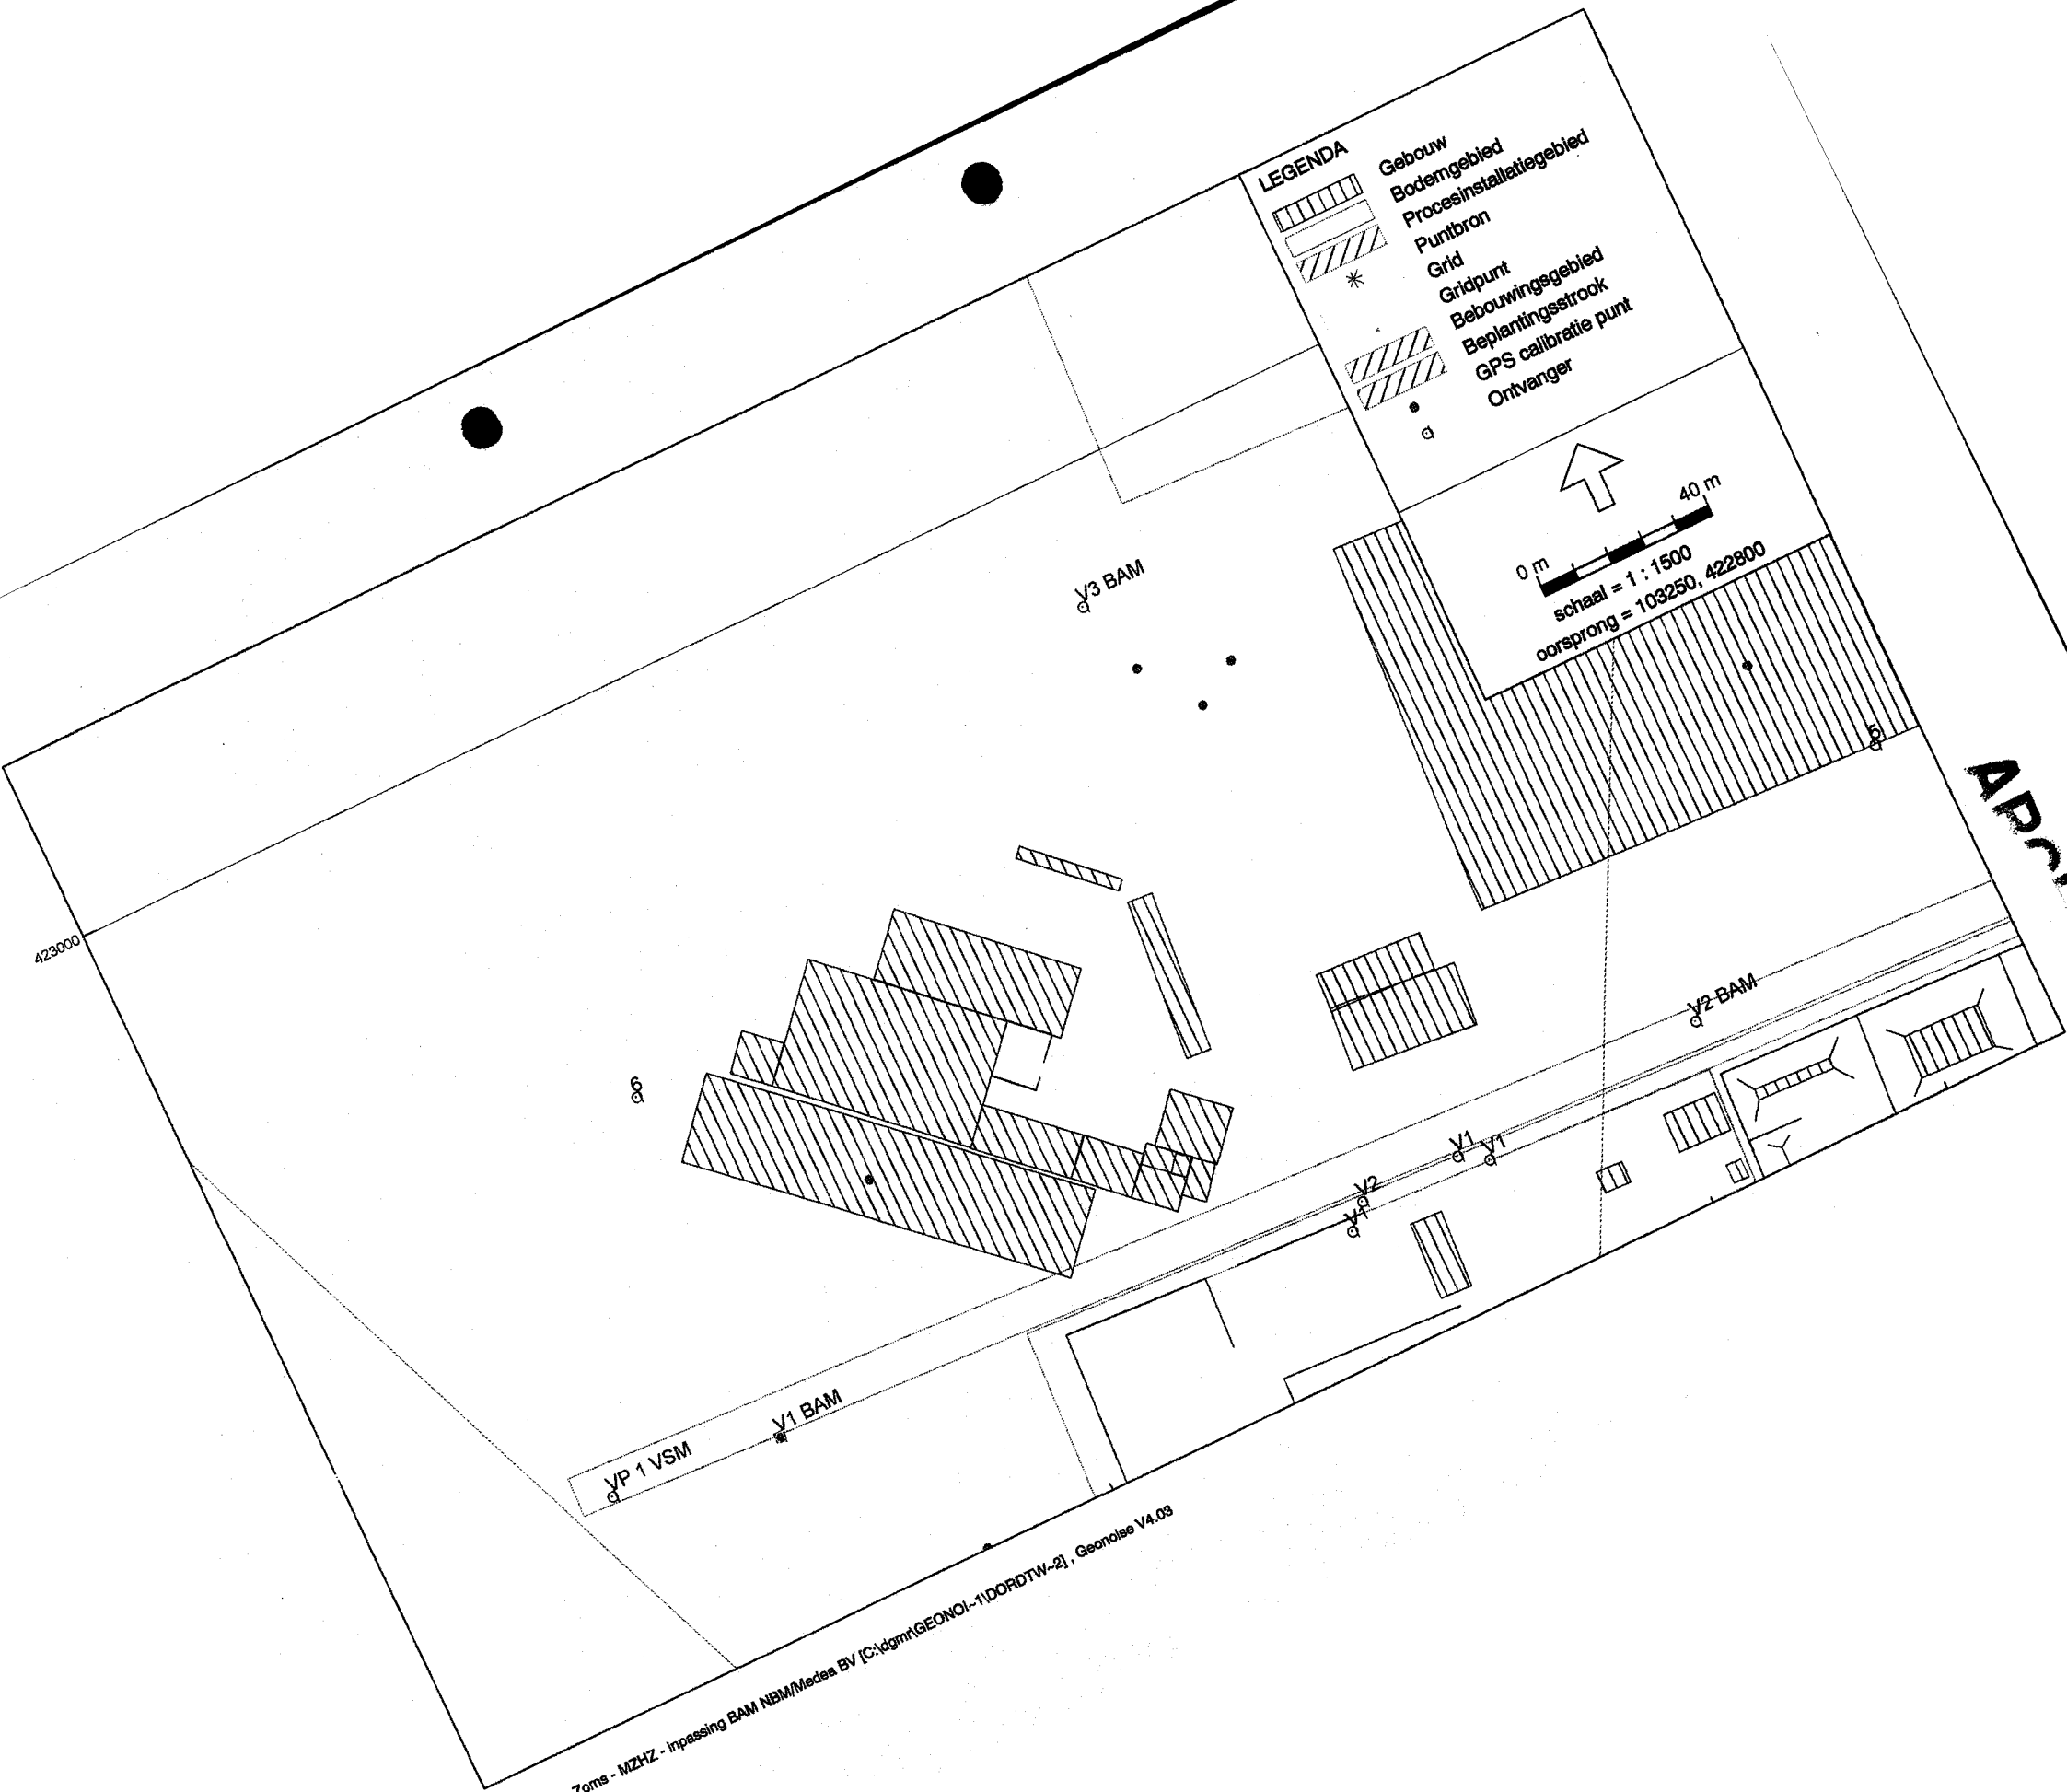

LEGENDA

- Gebouw
- Bodemgebied
- Procesinstallatiegebied
- Puntbron
- Grid
- Gridpunt
- Bebouwingsgebied
- Bepantingsstrook
- GPS calibratie punt
- Ontvanger

0 m 40 m
schaal = 1 : 1500
oorsprong = 103250, 422800

APR 2011

Industriewaal - IL, Zone - MZHZ - inpassing BAM NBM/Medea BV [C:\dgm\GEONOI-1\DOORDTW-2], Geonose V4.03