


RENOOI				
Nr.	Omschrijving	Aantal	Vermogen/ inhoud	Opmerking
1	Opslagstelling	1		
2	Acculader	1	15 kW	
3	Elektrische heftruck	1	15 kW	
4	PGS15 kluis (opslag ADR-stoffen en drukcilinders)	1		
5	Gebiedsmonitor aangesloten op PGS15 kluis			
6	Diverse handgereedschappen en opslag Pbm			
ft	ABCpoederblusser	3	6 kg	

De interne afstanden binnen het gebouw zijn afgestemd op de voorschriften van PGS15, waarbij de volgende richtlijnen worden aangehouden:

- Afstand tot wanden en constructies:** minimaal 0,6 meter tussen opgeslagen stoffen en binnenwanden, en minimaal 1 meter tot brandwerende wanden
- Afstand tussen opslagen:** opslagen van verschillende ADR-classes worden minimaal 3 meter van elkaar geplaatst, tenzij compatibiliteit dit toestaat binnen dezelfde klasse wordt een minimale afstand van 1 meter gehanteerd
- Vrije ruimte en vluchtwegen:** er wordt minimaal 1 meter vrije ruimte aangehouden langs looppaden en nooduitgangen
- Stapelhoogte en schappen:** de maximale stapelhoogte zonder extra voorzieningen bedraagt 3 meter

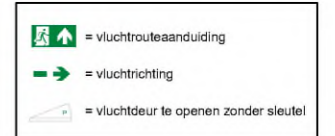

SITUATIE
 Schaal: 1:2000
 Kadastrale gemeente: Gorinchem
 Sectie: P
 Nummer: 1694
 Inrichting: [Symbol]



VERSLUIS ADVIES
 Gorinchemsestraat 60
 4231 BJ Meerkerk
 5.1.2.e
 info@versluis-advies.nl

Opdrachtgever:
 Envisor
 Buys Ballotstraat 15
 4207 HT Gorinchem

Project:
 Bedrijfsplattegrond en situatie
 Buys Ballotstraat 15
 Gorinchem

Onderdeel: MILIEUTEKENING

Projectnummer: B4207/15
 Tekeningnummer: 01_v2

Schaal: 1/200
 Tekenaar: 5.1.2.e

Formaat: A3
 Datum: 11/11/2025